



报告编号: SCTR-20231001

第 1 页 共 4 页

检 测 报 告

受检单位: 上海市园南中学

检测地址: 徐汇区百色路 231 号


检测类别: 生活饮用水

主 检: 曹 艳 编 制: 王 建 华

审 核: 谢 磊 日 期: 2023-4-3

实验室经理

上海水成环保设备有限公司
Shanghai Shuicheng environmental protection equipment co., ltd

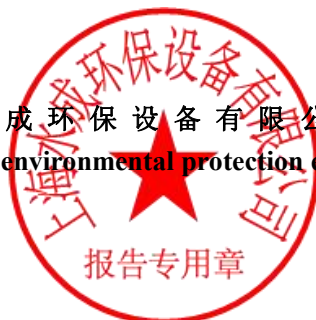

一、基本信息:

受检单位: 上海市园南中学	
检测地址: 徐汇区百色路 231 号	样品状态: 无色、无味、透明
采样方法: 瞬时	样品数量: 8 瓶
采样人: 汤明鸣	采样人电话: 13913035014
接样日期: 2023.4.1	检测日期: 2023.4.1-2023.4.3

二、主要检测仪器与编号:

HH-B11.800-BY-2 电热恒温培养箱	(SW-0001)
SW-CJ-1FD 超级净化台	(SW-0002)
WGZ---200 浊度仪	(SL-0008)

三、采样依据: GB/T 5750.2-2006 《生活饮用水标准检验方法 水样的采集与保存》

四、判定依据: GB5749-2022 《生活饮用水卫生标准》

五、检测结果:

样品来源	检测项目	结 果	生活饮用水 卫生标准 GB5749-2022	单位	判定
教学楼 1 楼左 直饮水机出水口	总大肠菌群	未检出	不得检出	MPN/100ml	合格
	菌落总数	<1	100	CFU/ml	合格
	浑浊度	0.11	1	NTU	合格
教学楼 1 楼右 直饮水机出水口	总大肠菌群	未检出	不得检出	MPN/100ml	合格
	菌落总数	<1	100	CFU/ml	合格
	浑浊度	0.09	1	NTU	合格
教学楼 2 楼左 直饮水机出水口	总大肠菌群	未检出	不得检出	MPN/100ml	合格
	菌落总数	6	100	CFU/ml	合格
	浑浊度	0.13	1	NTU	合格
教学楼 2 楼右 直饮水机出水口	总大肠菌群	未检出	不得检出	MPN/100ml	合格
	菌落总数	<1	100	CFU/ml	合格
	浑浊度	0.11	1	NTU	合格
教学楼 3 楼左 直饮水机出水口	总大肠菌群	未检出	不得检出	MPN/100ml	合格
	菌落总数	20	100	CFU/ml	合格
	浑浊度	0.12	1	NTU	合格
教学楼 3 楼右 直饮水机出水口	总大肠菌群	未检出	不得检出	MPN/100ml	合格
	菌落总数	5	100	CFU/ml	合格
	浑浊度	0.08	1	NTU	合格



样品来源	检测项目	结 果	生活饮用水 卫生标准 GB5749-2022	单位	判定
教学楼 4 楼左 直饮水机出水口	总大肠菌群	未检出	不得检出	MPN/100ml	合格
	菌落总数	2	100	CFU/ml	合格
	浑浊度	0.11	1	NTU	合格
教学楼 4 楼右 直饮水机出水口	总大肠菌群	未检出	不得检出	MPN/100ml	合格
	菌落总数	<1	100	CFU/ml	合格
	浑浊度	0.10	1	NTU	合格



报告说明

1. 本次检测得依据

产品类型	项目	标准(方法)名称及编号(含年号)		
生活饮用水	总大肠菌群	多管发酵法	微生物指标	GB/T 5750.12-2006
生活饮用水	菌落总数	平板计数法	微生物指标	GB/T 5750.12-2006
生活饮用水	浑浊度	散射比浊法	感官性状和物理指标	GB/T 5750.4-2006

2. 检测地点

水成环保实验室 上海市嘉定区恒翔路 255 号

3. 只对采样/送检样品检测结果负责。

4. 未经水成环保书面批准, 不得部分复制检测报告。

5. 本报告不得涂改, 增删。

6. 本报告无水成环保报告章无效。

7. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。

8. 对本报告有疑义, 请在收到报告 7 天之内与本公司联系。

9. 检测结果及对结果的判定结论只代表检测时污染物排放状况。

报告结束