



230912341481



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L21711

检测报告

委托单位 上海市园南中学

受测单位 上海市园南中学

项目地址 罗城路 128 号

检测类别 直饮水检测


蓝莘环境检测技术（上海）有限公司

2025 年 8 月 18 日

检测专用章

声 明

1. 对检测报告若有异议, 应于收到本报告之日起十五天内向本公司提出异议, 过期不予受理。
2. 本报告检测结果仅对被测地点、对象及当时情况有效, 送样委托检测结果仅对所送委托样品有效。
3. 委托方应确保所提供的相关检测信息完整、真实与准确。
若委托方提供错误、偏离或与实际情况不符的信息与样品, 本公司不承担由此引起的责任。
4. 公司承诺对委托客户的相关信息、资料及检测结果等进行严格保密。
5. 未经本公司书面批准, 不得部分复制本报告; 私自转让、盗用、冒用、涂改或以其他形式篡改, 均属无效。本公司有权追溯上述行为的法律责任。
6. 除相关政府部门、法律或法院要求外, 未经本公司书面同意, 本公司无须且无义务到法院对相关结果作证。检测结果被不当使用, 本公司将保留撤回检测结果的权利, 并有权要求其他适当额外赔偿。
7. 本报告无编制、审核、签发人签字无效。
8. 本报告无本公司检测专用章, 骑缝章及  章无效。

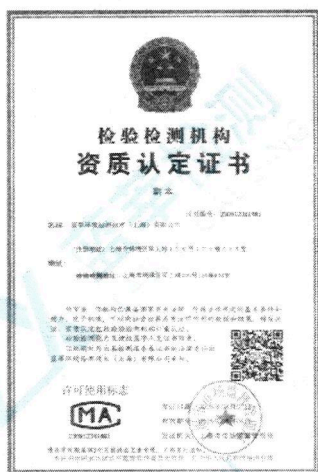

公司名称: 蓝莘环境检测技术(上海)有限公司

地址: 上海市杨浦区军工路100号120幢A34室

电话: 021-65377956

投诉电话: 18616115726

网址: www.lxhjjcsh.com

邮箱: lxhjjcsh@163.com

检测报告

表1: 检测依据

受测单位	上海市园南中学		来样地址	罗城路 128 号
收样日期	2025. 8. 4		检测日期	2025. 8. 4-2025. 8. 14
样品类型	直饮水		报告日期	2025. 8. 18
检测项目	pH、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、总硬度以 CaCO_3 计、溶解性总固体、耗氧量、硫酸盐、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、硝酸盐氮(以 N 计)硝酸盐(以 N 计)、氟化物、氯化物、氰化物、铝、铁、锰、铜、锌、镉、铅、砷、硒、汞、铬(六价)、菌落总数、总大肠菌群、氯仿(三氯甲烷)、四氯化碳			
检测仪器	752 紫外可见分光光度计(LX/YQ/110)、2100Q 浊度计(LX/YQ/115)、TAS-990(GF-990) 原子吸收分光光度计(LX/YQ/040)、PXSJ-216 离子计(LX/YQ/119)、BSM-120.4 电子天平(LX/YQ/030)、101-2 电热鼓风干燥箱(LX/YQ/180)、PF31 原子荧光光度计(LX/YQ/041)、50mL 棕色具塞滴定管(LX/YQ/017-1)、SPX-250B 生化培养箱(LX/YQ/051)、PHS-3C 酸度计(LX/YQ/118)、GC-2014C 气相色谱仪(LX/YQ/220)、N2 可见分光光度计(LX/YQ/009)、N2 可见分光光度计(LX/YQ/009-1)			
依据标准	评价依据		CJ 94-2005 饮用净水水质标准	
	方法依据	pH	GB/T 5750.4-2023 (8.1) 玻璃电极法	
		浑浊度	GB/T 5750.4-2023 (5.1) 散射法-福尔马肼标准	
		肉眼可见物	GB/T 5750.4-2023 (7.1) 直接观察法	
		臭和味	GB/T 5750.4-2023 (6.1) 嗅气和尝味法	
		色度	GB/T 5750.4-2023 (4.1) 铂-钴标准比色法	
		阴离子合成洗涤剂	GB/T 5750.4-2023 (13.2) 二氮杂菲萃取分光光度法	
		硝酸盐氮(以 N 计) 硝酸盐(以 N 计)	GB/T 5750.5-2023 (8.2) 紫外分光光度法	
		挥发酚类	GB/T 5750.4-2023 (12.1) 4-氨基安替比林三氯甲烷萃取分光光度法	
		铬(六价)	GB/T 5750.6-2023 (13.1) 二苯碳酰二肼分光光度法	
		氟化物	GB/T 5750.5-2023 (6.1) 离子选择电极法	
		氯化物	GB/T 5750.5-2023 (5.1) 硝酸银容量法	
		硫酸盐	GB/T 5750.5-2023 (4.4) 铬酸钡分光光度法(冷法)	
		总硬度以 CaCO_3 计	GB/T 5750.4-2023 (10.1) 乙二胺四乙酸二钠滴定法	
		溶解性总固体	GB/T 5750.4-2023 (11.1) 称量法	
		耗氧量	GB/T 5750.7-2023 (4.1) 酸性高锰酸钾滴定法	
		砷	GB/T 5750.6-2023 (9.1) 氢化物原子荧光光度法	

	氟化物	GB/T 5750.5-2023 (7.1) 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法
	汞	GB/T 5750.6-2023 (11.1) 原子荧光法
	铁	GB/T 5750.6-2023 (5.1) 原子吸收分光光度法
	铜	GB/T 5750.6-2023 (7.2) 原子吸收分光光度法
	锰	GB/T 5750.6-2023 (6.1) 原子吸收分光光度法
	锌	GB/T 5750.6-2023 (8.1) 原子吸收分光光度法
	铝	GB/T 5750.6-2023 (4.1) 铬天青 S 分光光度法
	硒	GB/T 5750.6-2023 (10.1) 原子荧光光度法
	铅	GB/T 5750.6-2023 (14.1) 无火焰原子吸收分光光度法
	镉	GB/T 5750.6-2023 (12.1) 无火焰原子吸收分光光度法
	菌落总数	GB/T 5750.12-2023 (4.1) 平皿计数法
	总大肠菌群	GB/T 5750.12-2023 (5.1) 多管发酵法
	氯仿 (三氯甲烷)	GB/T 5750.10-2023 (4.3) 生活饮用水标准检验方法 第 10 部分: 消毒副产物指标
	四氯化碳	GB/T 5750.8-2023 (4.3) 生活饮用水标准检验方法 第 8 部分: 有机物指标
备注	仅对来样负责	

表2 直饮水检测结果一览表

检测项目	单位	检测结果					GJ 94-2005 饮用净水水质 标准
		办公楼2楼 直饮水机	办公楼3楼 直饮水机	办公楼4楼 直饮水机	办公楼5楼 直饮水机	餐厅1楼直 饮水机	
pH	—	6.88	6.92	6.99	7.05	7.07	6.0-8.5
浑浊度	NTU	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5NTU
肉眼可见物	—	无	无	无	无	无	无
臭和味	—	无异臭、无异 味	无异臭、无异 味	无异臭、无异 味	无异臭、无异 味	无异臭、无异 味	无异臭异味
色度	度	<5	<5	<5	<5	<5	5度
阴离子合成洗涤 剂	mg/L	<0.025	<0.025	<0.025	<0.025	<0.025	0.20
硝酸盐氮(以N 计)硝酸盐(以N 计)	mg/L	1.0	1.1	1.1	1.0	1.1	10
挥发酚类(以苯酚计)	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.002
铬(六价)	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.05
氟化物	mg/L	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	1.0
氯化物	mg/L	11.7	12.7	13.3	13.7	11.1	100
氰化物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	—
硫酸盐	mg/L	<5	<5	<5	<5	<5	100
总硬度以CaCO ₃ 计	mg/L	28.2	31.1	26.4	33.1	30.1	300
溶解性总固体	mg/L	86	92	85	84	92	500
耗氧量(以O ₂ 计)	mg/L	0.82	0.73	0.69	0.85	0.75	2.0
砷	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
汞	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.001
铁	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.20
铜	mg/L	<0.09	<0.09	<0.09	<0.09	<0.09	1.0
锰	mg/L	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.05
锌	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	1.0
铝	mg/L	0.034	0.037	0.035	0.030	0.038	0.20
硒	mg/L	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0.01
铅	mg/L	<0.0025	<0.0025	<0.0025	<0.0025	<0.0025	0.01
镉	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.003
菌落总数	CFU/mL	<1	1	5	<1	2	50
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出 (<2)	未检出 (<2)	未检出 (<2)	未检出 (<2)	未检出 (<2)	不得检出
氯仿(三氯甲烷)	mg/L	0.000277	0.000195	0.000216	0.000261	0.000281	0.03
四氯化碳	mg/L	<0.0000056	<0.0000056	<0.0000056	<0.0000056	<0.0000056	0.002
备注: /							

表3 直饮水检测结果一览表

检测项目	单位	检测结果					CJ 94-2005 饮用净水水质 标准
		负一楼阅览 区域直饮水机	负一楼运动 区域直饮水机	教学楼北1 楼直饮水机	教学楼北2 楼直饮水机	教学楼北3 楼直饮水机	
pH	—	7.12	6.84	7.06	6.95	6.87	6.0-8.5
浑浊度	NTU	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5NTU
肉眼可见物	—	无	无	无	无	无	无
臭和味	—	无异臭、无异 味	无异臭、无异 味	无异臭、无异 味	无异臭、无异 味	无异臭、无异 味	无异臭异味
色度	度	<5	<5	<5	<5	<5	5 度
阴离子合成洗涤剂	mg/L	<0.025	<0.025	<0.025	<0.025	<0.025	0.20
硝酸盐氮(以 N 计)硝酸盐(以 N 计)	mg/L	1.0	1.1	1.0	1.0	1.1	10
挥发酚类(以苯酚计)	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.002
铬(六价)	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.05
氟化物	mg/L	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	1.0
氯化物	mg/L	10.6	12.4	10.4	14.9	10.4	100
氰化物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	—
硫酸盐	mg/L	<5	<5	<5	<5	<5	100
总硬度以 CaCO ₃ 计	mg/L	27.6	32.5	29.1	34.1	30.5	300
溶解性总固体	mg/L	90	82	98	82	87	500
耗氧量(以 O ₂ 计)	mg/L	0.71	0.65	0.89	0.79	0.83	2.0
砷	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
汞	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.001
铁	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.20
铜	mg/L	<0.09	<0.09	<0.09	<0.09	<0.09	1.0
锰	mg/L	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.05
锌	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	1.0
铝	mg/L	0.036	0.032	0.033	0.031	0.035	0.20
硒	mg/L	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0.01
铅	mg/L	<0.0025	<0.0025	<0.0025	<0.0025	<0.0025	0.01
镉	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.003
菌落总数	CFU/mL	<1	<1	4	2	3	50
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出 (<2)	未检出 (<2)	未检出 (<2)	未检出 (<2)	未检出 (<2)	不得检出
氯仿(三氯甲烷)	mg/L	0.000286	0.000234	0.000247	0.000215	0.000299	0.03
四氯化碳	mg/L	<0.0000056	<0.0000056	<0.0000056	<0.0000056	<0.0000056	0.002
备注: /							

表4 直饮水检测结果一览表

检测项目	单位	检测结果					CJ 94-2005 饮用净水水质 标准
		教学楼北4 楼直饮水机	教学楼北5 楼直饮水机	教学楼北中 1楼直饮水机	教学楼北中 2楼直饮水机	教学楼北中 3楼直饮水机	
pH	—	7.13	7.08	7.10	6.83	6.86	6.0-8.5
浑浊度	NTU	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5NTU
肉眼可见物	—	无	无	无	无	无	无
臭和味	—	无异臭、无异 味	无异臭、无异 味	无异臭、无异 味	无异臭、无异 味	无异臭、无异 味	无异臭异味
色度	度	<5	<5	<5	<5	<5	5度
阴离子合成洗涤剂	mg/L	<0.025	<0.025	<0.025	<0.025	<0.025	0.20
硝酸盐氮(以N 计)硝酸盐(以N 计)	mg/L	1.1	1.0	1.1	1.0	1.0	10
挥发酚类(以苯酚计)	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.002
铬(六价)	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.05
氟化物	mg/L	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	1.0
氯化物	mg/L	13.5	11.9	10.6	11.5	10.1	100
氰化物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	—
硫酸盐	mg/L	<5	<5	<5	<5	<5	100
总硬度以CaCO ₃ 计	mg/L	34.3	31.7	29.1	31.7	27.0	300
溶解性总固体	mg/L	86	81	88	85	80	500
耗氧量(以O ₂ 计)	mg/L	0.78	0.73	0.69	0.85	0.79	2.0
砷	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
汞	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.001
铁	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.20
铜	mg/L	<0.09	<0.09	<0.09	<0.09	<0.09	1.0
锰	mg/L	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.05
锌	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	1.0
铝	mg/L	0.030	0.036	0.037	0.035	0.032	0.20
硒	mg/L	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0.01
铅	mg/L	<0.0025	<0.0025	<0.0025	<0.0025	<0.0025	0.01
镉	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.003
菌落总数	CFU/mL	1	1	2	1	<1	50
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出 (<2)	未检出 (<2)	未检出 (<2)	未检出 (<2)	未检出 (<2)	不得检出
氯仿(三氯甲烷)	mg/L	0.000235	0.000173	0.000234	0.000165	0.000257	0.03
四氯化碳	mg/L	<0.000056	<0.000056	<0.000056	<0.000056	0.000070	0.002
备注: /							

表5 直饮水检测结果一览表

检测项目	单位	检测结果					GJ 94-2005 饮用净水水质 标准
		教学楼北中 4楼直饮水机	教学楼北中 5楼直饮水机	教学楼南1 楼直饮水机	教学楼南2 楼直饮水机	教学楼南3 楼直饮水机	
pH	—	6.90	6.91	7.14	7.17	6.98	6.0-8.5
浑浊度	NTU	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5NTU
肉眼可见物	—	无	无	无	无	无	无
臭和味	—	无异臭、无异 味	无异臭、无异 味	无异臭、无异 味	无异臭、无异 味	无异臭、无异 味	无异臭异味
色度	度	<5	<5	<5	<5	<5	5度
阴离子合成洗涤剂	mg/L	<0.025	<0.025	<0.025	<0.025	<0.025	0.20
硝酸盐氮(以N 计)硝酸盐(以N 计)	mg/L	1.0	1.1	1.1	1.0	1.0	10
挥发酚类(以苯酚计)	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.002
铬(六价)	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.05
氟化物	mg/L	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	1.0
氯化物	mg/L	12.2	10.4	10.3	13.7	10.1	100
氰化物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	—
硫酸盐	mg/L	<5	<5	<5	<5	<5	100
总硬度以CaCO ₃ 计	mg/L	32.5	30.1	26.4	30.1	33.7	300
溶解性总固体	mg/L	83	91	88	87	81	500
耗氧量(以O ₂ 计)	mg/L	0.71	0.83	0.77	0.71	0.88	2.0
砷	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
汞	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.001
铁	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.20
铜	mg/L	<0.09	<0.09	<0.09	<0.09	<0.09	1.0
锰	mg/L	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.05
锌	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	1.0
铝	mg/L	0.030	0.037	0.031	0.034	0.030	0.20
硒	mg/L	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0.01
铅	mg/L	<0.0025	<0.0025	<0.0025	<0.0025	<0.0025	0.01
镉	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.003
菌落总数	CFU/mL	<1	<1	4	2	1	50
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出 (<2)	未检出 (<2)	未检出 (<2)	未检出 (<2)	未检出 (<2)	不得检出
氯仿(三氯甲烷)	mg/L	0.000379	0.000197	0.000224	0.000193	0.000183	0.03
四氯化碳	mg/L	0.000079	<0.000056	<0.000056	<0.000056	<0.000056	0.002
备注: /							

表6 直饮水检测结果一览表

检测项目	单位	检测结果					GJ 94-2005 饮用净水水质 标准
		教学楼南4 楼直饮水机	教学楼南5 楼直饮水机	教学楼南中 1楼直饮水机	教学楼南中 2楼直饮水机	教学楼南中 3楼直饮水机	
pH	—	6.94	6.82	6.89	7.03	7.05	6.0-8.5
浑浊度	NTU	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5NTU
肉眼可见物	—	无	无	无	无	无	无
臭和味	—	无异臭、无异 味	无异臭、无异 味	无异臭、无异 味	无异臭、无异 味	无异臭、无异 味	无异臭异味
色度	度	<5	<5	<5	<5	<5	5度
阴离子合成洗涤剂	mg/L	<0.025	<0.025	<0.025	<0.025	<0.025	0.20
硝酸盐氮(以N 计)硝酸盐(以N 计)	mg/L	1.0	1.1	1.1	1.1	1.0	10
挥发酚类(以苯酚计)	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.002
铬(六价)	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.05
氟化物	mg/L	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	1.0
氯化物	mg/L	10.2	11.1	13.7	10.1	14.9	100
氰化物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	—
硫酸盐	mg/L	<5	<5	<5	<5	<5	100
总硬度以CaCO ₃ 计	mg/L	30.4	26.0	33.7	29.7	35.2	300
溶解性总固体	mg/L	88	83	88	80	83	500
耗氧量(以O ₂ 计)	mg/L	0.72	0.69	0.79	0.85	0.71	2.0
砷	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
汞	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.001
铁	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.20
铜	mg/L	<0.09	<0.09	<0.09	<0.09	<0.09	1.0
锰	mg/L	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.05
锌	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	1.0
铝	mg/L	0.036	0.033	0.037	0.035	0.036	0.20
硒	mg/L	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0.01
铅	mg/L	<0.0025	<0.0025	<0.0025	<0.0025	<0.0025	0.01
镉	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.003
菌落总数	CFU/mL	<1	<1	4	2	1	50
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出 (<2)	未检出 (<2)	未检出 (<2)	未检出 (<2)	未检出 (<2)	不得检出
氯仿(三氯甲烷)	mg/L	0.000215	0.000266	0.000220	0.000210	0.000233	0.03
四氯化碳	mg/L	<0.000056	<0.000056	<0.000056	<0.000056	<0.000056	0.002
备注: /							

表7 直饮水检测结果一览表

检测项目	单位	检测结果		CJ 94-2005 饮用净水水质 标准
		教学楼南中 4 楼直饮机	教学楼南中 5 楼直饮机	
pH	—	6.99	7.10	6.0-8.5
浑浊度	NTU	<0.5	<0.5	0.5NTU
肉眼可见物	—	无	无	无
臭和味	—	无异臭、无异味	无异臭、无异味	无异臭异味
色度	度	<5	<5	5 度
阴离子合成洗涤剂	mg/L	<0.025	<0.025	0.20
硝酸盐氮(以 N 计)	mg/L	1.0	1.1	10
硝酸盐(以 N 计)	mg/L			
挥发酚类(以苯酚计)	mg/L	<0.002	<0.002	0.002
铬(六价)	mg/L	<0.004	<0.004	0.05
氟化物	mg/L	0.3	0.2	1.0
氯化物	mg/L	10.3	12.0	100
氰化物	mg/L	<0.002	<0.002	—
硫酸盐	mg/L	<5	<5	100
总硬度以 CaCO ₃ 计	mg/L	26.4	32.1	300
溶解性总固体	mg/L	90	79	500
耗氧量(以 O ₂ 计)	mg/L	0.83	0.66	2.0
砷	mg/L	<0.001	<0.001	0.01
汞	mg/L	<0.0001	<0.0001	0.001
铁	mg/L	<0.06	<0.06	0.20
铜	mg/L	<0.09	<0.09	1.0
锰	mg/L	<0.04	<0.04	0.05
锌	mg/L	<0.05	<0.05	1.0
铝	mg/L	0.034	0.030	0.20
硒	mg/L	<0.0004	<0.0004	0.01
铅	mg/L	<0.0025	<0.0025	0.01
镉	mg/L	<0.0005	<0.0005	0.003
菌落总数	CFU/mL	1	4	50
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出 (<2)	未检出 (<2)	不得检出
氯仿(三氯甲烷)	mg/L	0.000206	0.000675	0.03
四氯化碳	mg/L	<0.0000056	0.000160	0.002

备注: /


 编制人: 黄庆庆

 审核人: Bin

 批准人: 邵敏

(授权签字人) 2015 年 8 月 18 日

— END —



检验检测机构 资质认定证书

副本

名称：蓝莘环境检测技术（上海）有限公司

证书编号：230912341481

注册地址：上海市杨浦区军工路100号120幢A34室

地址：

检验检测地址：上海市杨浦区军工路100号120幢A34室

经审查，你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的的基本条件和能力，符合标准，可以向社会出具具有证明作用的数据和结果，特发此证。该证书认定范围包括检验检测机构计量认证。

检验检测能力及授权签字人证书附页。

你机构应对外出具检测报告或证书的法律责任人

蓝莘环境检测技术（上海）有限公司承担。



许可使用标志



230912341481

发证日期：2023年09月07日

有效期至：2029年09月06日

发证机关：上海市市场监督管理局

请在有效期满前3个月前提出复查申请，不需另行通知。
本证书由国家市场监督管理总局监制，在中华人民共和国境内有效。



中国合格评定国家认可委员会 实验室认可证书

（注册号：CNAS L21711）

兹证明：

蓝莘环境检测技术（上海）有限公司

（法人：蓝莘环境检测技术（上海）有限公司）

上海市杨浦区定海路街道军工路100号120幢A34室。

200090

符合 ISO/IEC 17025:2017《检测和校准实验室能力的通用要求》

（CNAS-CL01《检测和校准实验室能力认可准则》）的要求，具备承担本

证书附件所列服务能力，予以认可。

该公司的能力范围与所有相同认可注册号的证书附件，证书附件是

本证书组成部分。

证书日期：2024-10-17

截止日期：2029-10-16

中国合格评定国家认可委员会授权人 任朝华

本证书的有效性依赖于获证组织持续符合认可标准的要求，并接受本委员会的监督。获证组织应接受本委员会的定期监督、复评和不符合项的跟踪验证。